
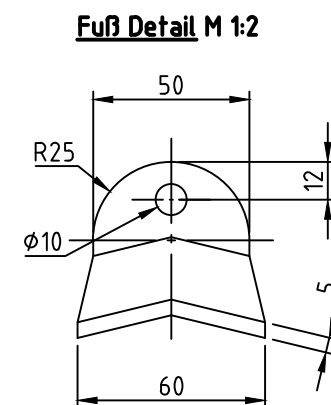


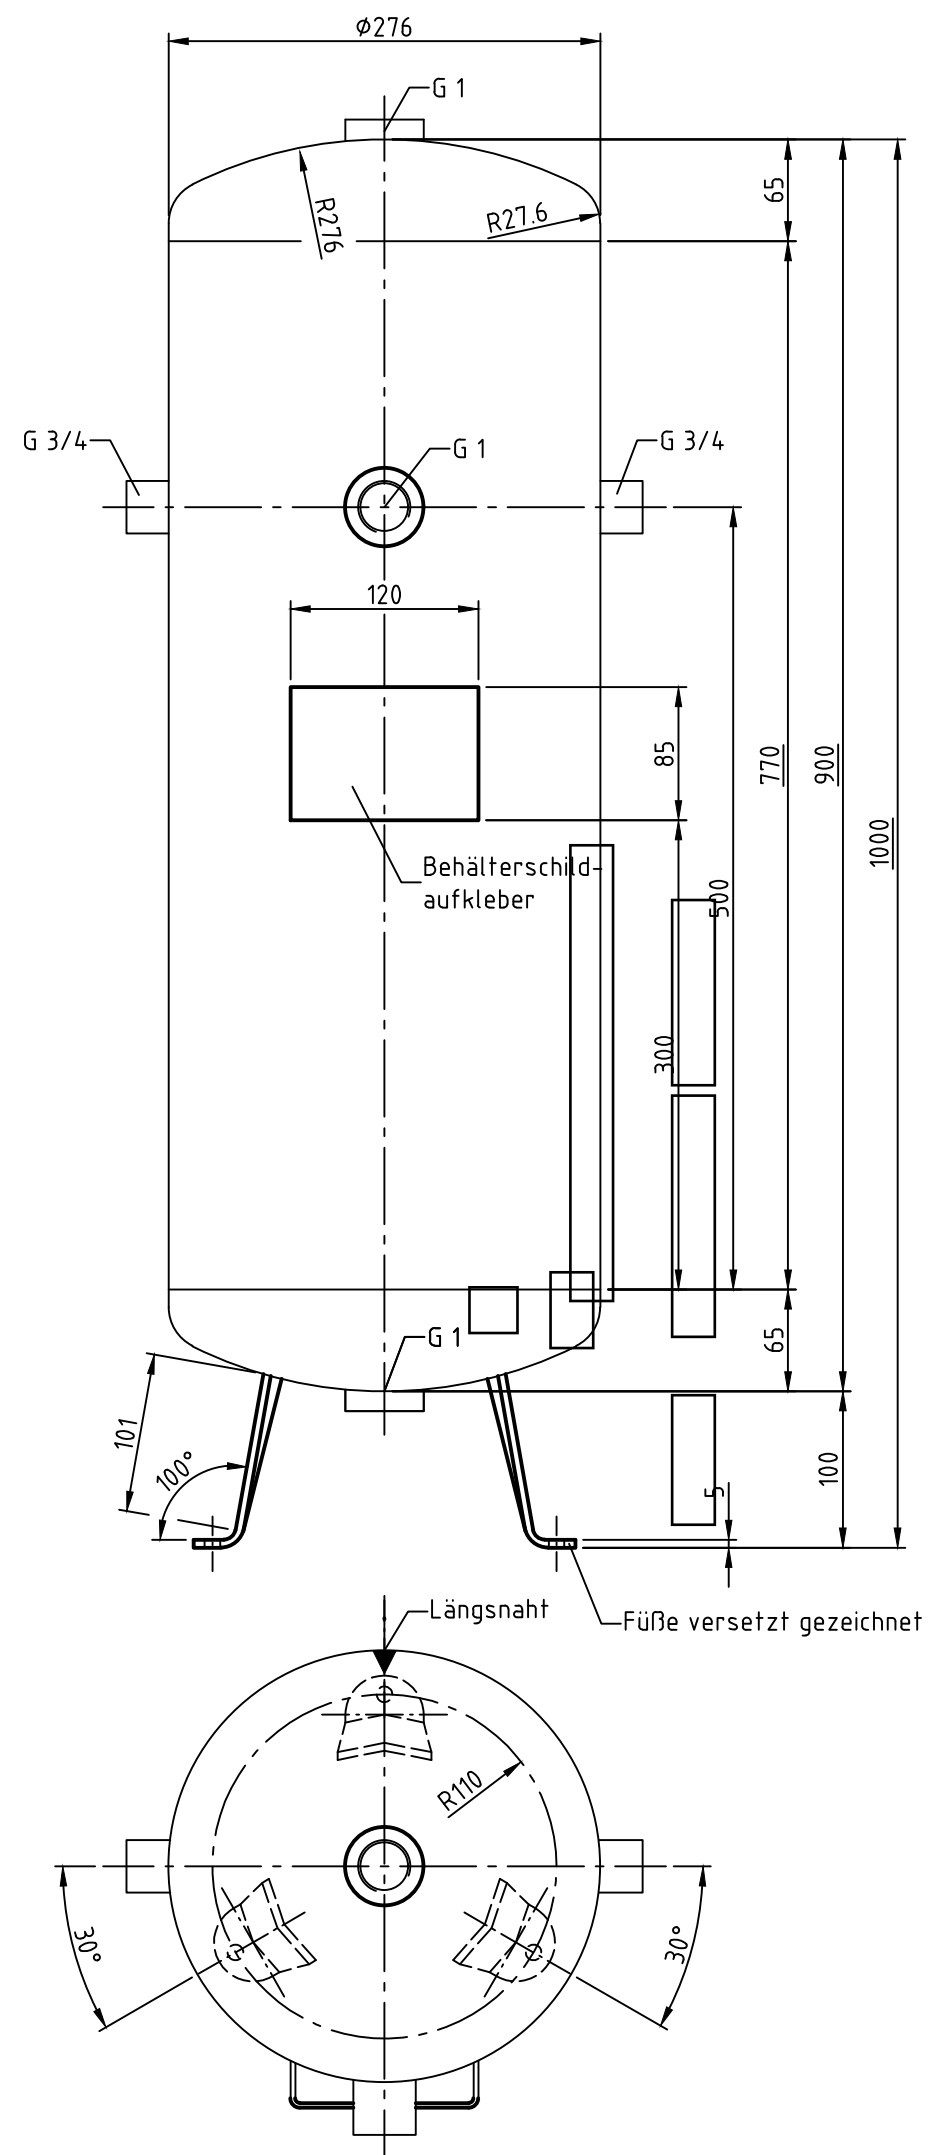

Betriebsdaten / Auslegungsdaten :			
Volumen V (Liter)	50		
zul. Betriebsüberdruck PS (bar)	-1		
Prüfüberdruck PT (bar)	3		
min. Betriebstemperatur TS (°C)	-10		
max. Betriebstemperatur TS (°C)	50		
Fluid	Vakuum		
Aufstellungsort	im Gebäude / im Freien		
Oberflächenbehandlung :			
innen :	feuerverzinkt		
außen :	feuerverzinkt		
Korrosionszuschlag :	1 mm	Berechnungsspannung :	85%
Sonstige Angaben :			
Blechtoleranzen : EN 10029, Klasse A (bei Angabe der Nenndicken)			
Form- und Lagetoleranzen : EN ISO 13920, Form D			
Alle Muffen ohne Längenangaben sind als DIN-Standardmuffen auszuführen			
Herstellung und Prüfung :			
GEMÄSS AD 2000, OHNE ABNAHME, MIT DRUCKPROBENBESCHEINIGUNG			

Maßstab : 1:5				Benennung : Vakuumbehälter stehend 50 l -1 bar		
Auftrags-Nr.: -						
Best.-Nr. : -						
Verwendbar für: M+B Standardbehälter						
Gewicht : ca.25 kg			Datum	Name	Zeichnungsnummer : MB 101094-0.50V	Revision
Blatt : 1		Bearb.	04.11.2014	CW		
v. Blatt : 1		Gepr.	04.11.2014	SW		
Plotdatum: 04.11.2014		Schutzvermerk nach DIN 34 beachten				
Datei : ENG-009951					Zeichn.-Nr. der Prüfung des Entwurfs : -	Änd.-Datum - Zeichnung darf nur über CAD geändert werden